

ТОО "Мардан Строй"

Государственная лицензия 17-ГСЛ №002015 от 23 декабря 2011 года

Заказ: 40-04-2013

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Установка пожарной сигнализации на объекте ТОО ясли сад
"Аққайың", по адресу: ул.Амангелди 69, в г.Жетысай
Мактааральского района, ЮКО

Пожарная сигнализация.



Главный инженер проекта:

/Телеуов Е./

г.Шымкент 2013 г.

Общие указания

Проект разработан на основании:
 действующих норм и правил проектирования, государственных стандартов
 Республики Казахстан и в соответствии с СНиП 2-02-15-2003
 СН РК 2-02-11-2002, ГОСТ-21-803-80, ВСН-60-89

Пожарная сигнализация

Для обеспечения пожарной безопасности предусматривается автоматическая
 пожарная сигнализация. В качестве контрольно-приемного прибора принят
 прибор "З" на 2 шлейфа с автономным источником питания. Питание прибора ПС
 предусматривается от щита ЦАО кабелем КПСВВ 2х0,5мм. Прибор ПС устанавливается
 в сервере. В защищенных помещениях на потолке устанавливаются
 датчики типа ИГД1-41, ИГД-105, ИГР-30У, таблы "ВЫХОД" и sirena ПД-99.
 Абонентская разводка выполняется кабелем КПСВВ 2х0,5мм открыто.
 Проектируется светозвуковое оповещение людей о пожаре.

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

№ п/п	Наименование	Примечание
1	Общие указания	
2	Схема расположения сетей пожарной сигнализации	
3	План расположения сетей пожарной сигнализации	
4	Спецификация пожарной сигнализации	

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ


Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
СН РК 2-02-11-2002	Формы оборудования зданий и помещений и пожарной и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре	
СНиП 2-02-15-2003	Пожарная автоматизация зданий и сооружений Перечень пожарной технической документации допущенной к применению на территории Республики Казахстан. Выпуск 6	
21-803-80	Связь и сигнализация	
ВСН-60-89	Правила проектирования устройств связи	
	Прилагаемые документы	
612-2008 ПС С	Спецификация оборудования	
		1 лист

Проект выполнен в соответствии с действующими
 нормами и правилами и предусматривает мероприятия
 по обеспечению взрывопожарной и пожарной безопасности пре-
 дназначенных зданий.



Ген. [Подпись] Телесов Е.Г.

						40-04-2013	ПС	
						Установка пожарной сигнализации на объекте ТОО юсн сад "Алматы", по адресу: ул. Аманжолы 69, в г. Жетысай Маякваральского района, ЮКО		
Изм.	Кол.	Лист	док.	Подпись	Дата		Страница	Лист
							Р	1
Разработ	Маденов					Общие данные	ТОО "Мадан Строй" г. Алматы 2013г.	

Схема расположение сетей пожарной сигнализации

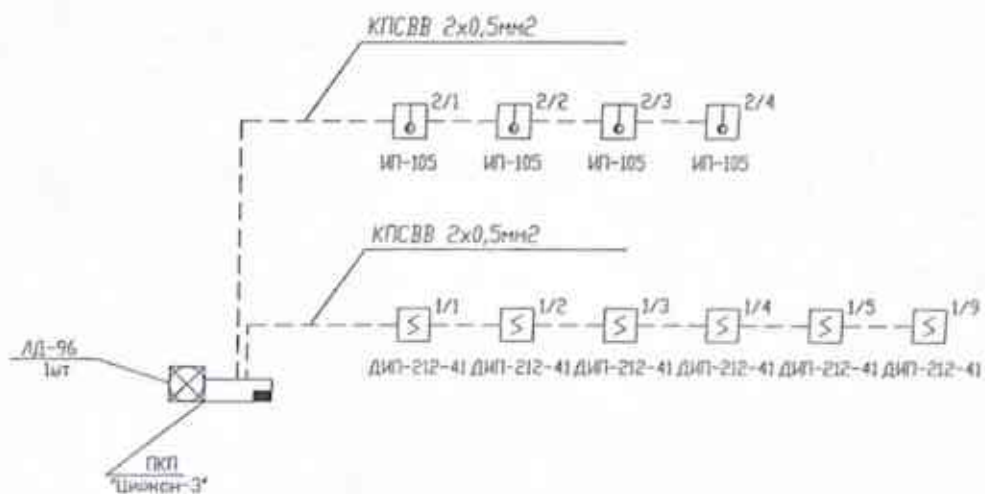

						40-04-2013	ПС
						Установка пожарной сигнализации на объекте ТОО «Мирный сад» по адресу: ул. Аманжолда 88, в г. Жатыйсай Магтаваральского района, ЮКО	
Изм	Кол	Лист	док	Подпись	Дата	Страница	Лист
						1	2
Разработ	Маденов					ТОО «Мирный сад» г. Шымкент-2013г.	

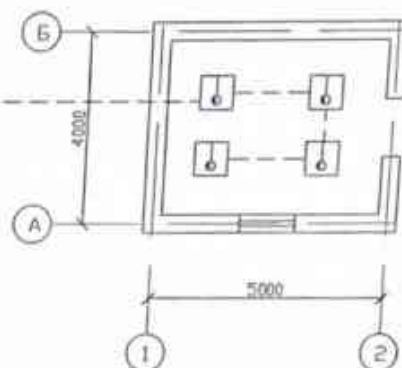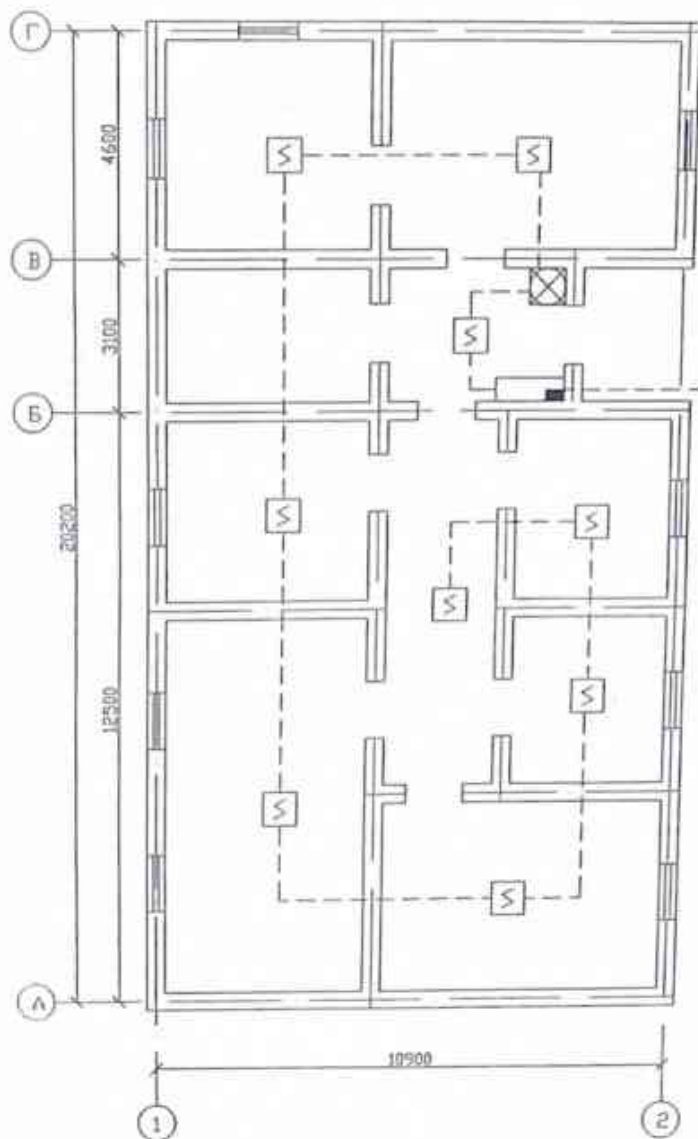

						40-04-2013	ПС		
						Установка пожарной сигнализации на объекте ТОО исли сад "Ауайын", по адресу ул. Амангелди 69, в г. Жетысай			
						Майкзаральского района ЮКО			
Изм.	Кол.	Лист	док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
							р	3	
Разраб		Маденов				План пожарной сигнализации	ТОО "Мадан-Строй" г. Шымкент 2013г.		

ТОО "Корпорация Асыл Береке"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Установка видеонаблюдений в здании ТОО "Детский ясли-сад "Ак-кайын"
по адресу: Туркестанская обл, Жетысайский р/н, г. Жетысай, ул. Амангелди 69

Заказ: №74-ВН

Установка видеонаблюдения

Главный инженер проекта:



/Телеуов Е./

г. Шымкент 2022 г.

Общие указания

Проект выполнен на основании задания на проектирование, чертежей архитектурных разрезов и в соответствии с СП РК 3.02-111-2012 г. (Общественные учреждения) Видеонаблюдения.

Для визуального контроля за обстановкой внутри и вне помещения предусматривается система видеонаблюдения. Проектом предусматриваются видеоканеры внутренней установки типа D105 и наружной установки типа V215, с выводом изображения в комнату охранника. Состав системы видеонаблюдения - 16-ти канальный видеорегистратор типа DS 215-1шт - Монитор LED 20"-1шт - Видеоканеры- 15шт Видеорегистратор с внешним HDD носителем и монитор устанавливается в комнате охранника и предназначены для анализа и обработки изображений, записи и хранения изображений, а также вывода изображений. Кабели системы видеонаблюдения выполняются кабелями марки VCS 312, прокладываемыми по стене скрыто под слоем штукатурки.

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

№ п/п	Наименование	Примечание
1	Общие указания	
2	Схема расположения сетей видеонаблюдения	
3-5	План расположения сетей видеонаблюдения	
6	Спецификация видеонаблюдения	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
СП РК 3.02-111-2012	Общественные учреждения (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.10.2010г)	
	Прилагаемые документы	
2018-CC.CO	Спецификация оборудования, изделий и материалов	2 листа

N п/п	Наименование	Обозначение
1	Видеоканера внутренней установки	□
2	Видеоканера наружной установки	□
3	Монитор с видеорегистратором	□
4	Сеть видеонаблюдения	—ВН—

Лист № 1 из 1
Подпись и дата
Взам. инв. №


Рабочий проект разработан в соответствии с действующими на территории Республики Казахстан, нормами и правилами, и предусматривает мероприятия, обеспечивающие борьбу с пожароопасностью и исключение вредных воздействий на окружающую среду и воздушный бассейн, а также не представляющих чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.

Ген. Директор _____




Заказ №74-ВН					
Установка видеонаблюдения в здании ТОО "Детский сад "Ак-көк"					
по адресу: Туркестанская обл., Жетысайский р-н, Жетысай, ул. Ахметов 59					
Изм.	Кол.	Лист	Фак.	Подпись	Дата
Разр.	Кураб.				
Общие данные				Страница	Лист
				Р	1
				Листов	6
				ТОО "Корпорация Акте Берке"	

Схема расположение сетей видеонаблюдения

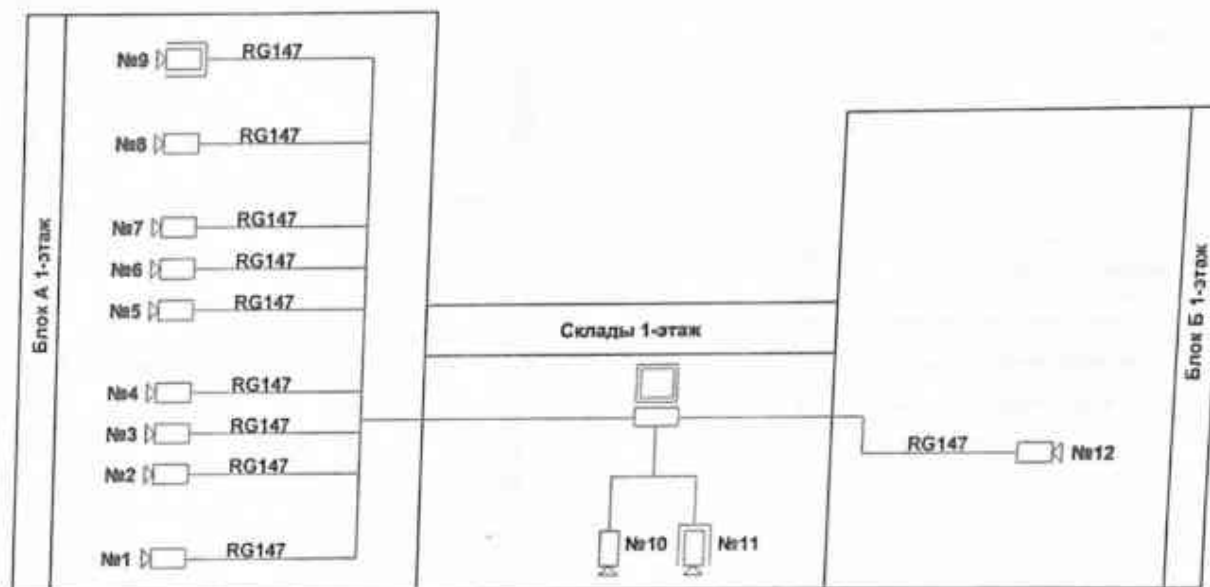

N n/n	Наименование	Обозначение
1	Видеокамера внутренней установки	
2	Видеокамера наружной установки	
3	Монитор с видеорежиссером	
4	Сеть видеонаблюдения	


Заказ №74-ВН					
Установка видеонаблюдения в здании ТОО "Детский магазин "Ал-Кайык" по адресу: Туркестанская обл. Жамбылский р-н, г. Жамбыл, ул. Аманжолды 69					
Изм.	Код	Лист док.	Подпись	Дата	
Разроб	Курашбаев				
Схема видеонаблюдения				Страница	Лист
				Р	2
				Листов	6
ТОО "Корпорация Асил Берек"					

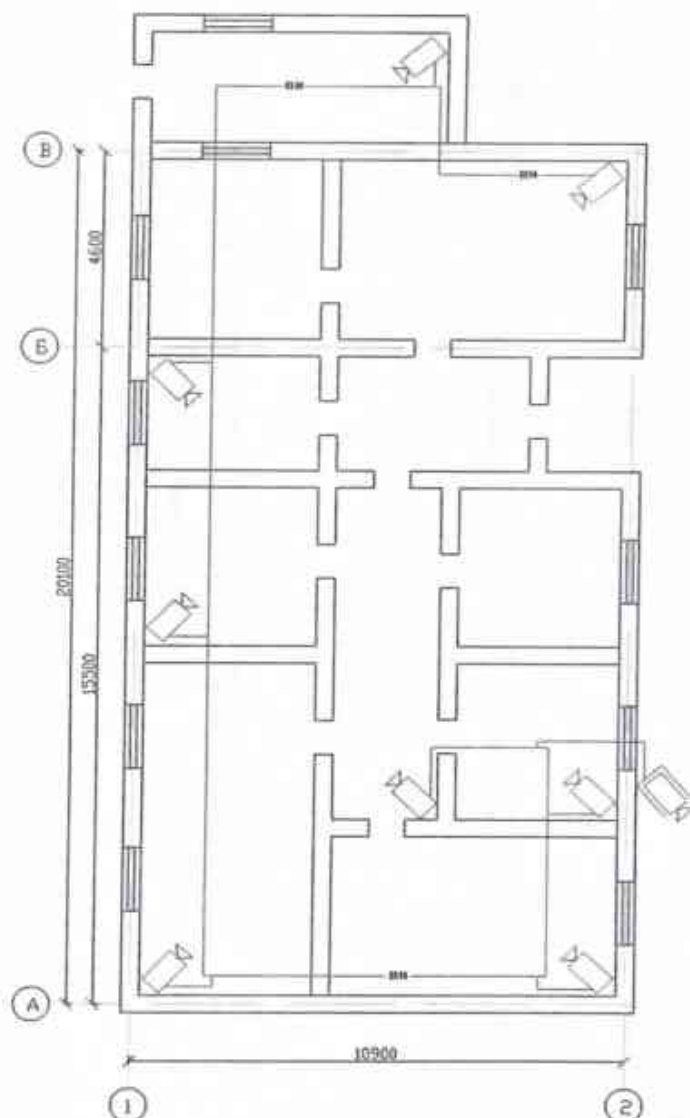

N n/p	Наименование	Обозначение
1	Видеокамера внутренней установки	
2	Видеокамера наружной установки	
3	Монитор с видеорегистратором	
4	Сеть видеонаблюдения	

Заказ №74-ВН					
Установка видеонаблюдения в здании ТОО "Детский сад "Алматы"					
по адресу: Туркестанская обл. Жалпысайский р-н, г. Жалпысай, ул. Аманжолды 69					
Изм.	Код	Лист	Фол.	Подпись	Дата
Блок А 1-этаж				Страница	Лист
				Р	3
План А/С				Листов	
Рисован Куралбай				ТОО "Корпорация Аска Берекет"	

Имя, N*подпись, Подпись и дата, Влас. инв. N*

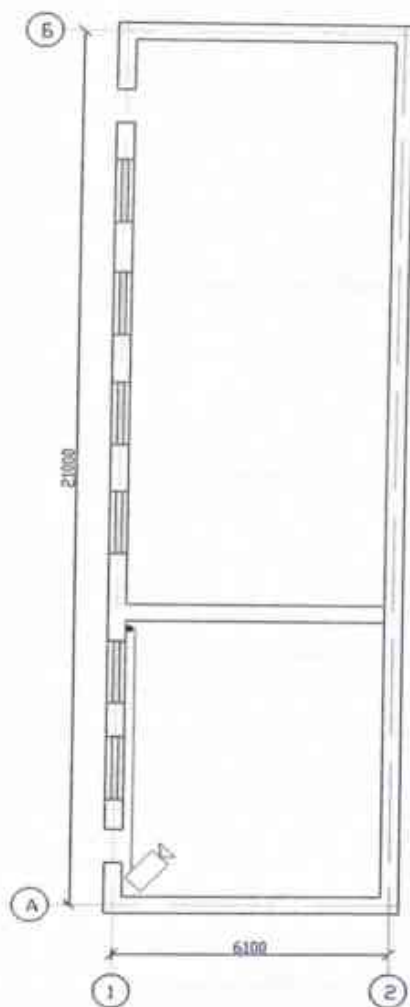

N п/п	Наименование	Обозначение
1	Видеокамера внутренней установки	
2	Видеокамера наружной установки	
3	Монитор с видеорегистратором	
4	Сеть видеонаблюдения	— вн —

Заказ: №74-ВН					
Установка видеонаблюдения в здании ТОО "Детский центр-сад "Ак-жайык" по адресу: Туркестанская обл., Жетисайский р-н, с/Жетисай, ул.Аманжолды 109					
Изм.	Кол.	Листы	доп.	Подпись	Дата
Блок Б. 1- этаж				Страница	Лист
				р	4
Разработчик Куралбай				Листов	
План АПС				ТОО "Корпорация Асма Берекет"	



N п/п	Наименование	Обозначение
1	Видеокамера внутренней установки	
2	Видеокамера наружной установки	
3	Монитор с видеорегистратором	
4	Сеть видеонаблюдения	—ВН—

						Заказ №74-ВН		
						Установка видеонаблюдения в здании ТОО "Детский центр-дет. "Алматы"		
						по адресу: Туркестанская обл. Жамбылский р-н, г. Жамбыл, ул. Акматалиев Б.		
Рис.	Рис.	Лист	Фол.	Подпись	Дата	скачать	Страниц	Лист
							Р	5
Рисов	Курсовый					План А/С	ТОО "Корпорация Астана Сервис"	

